系統状況マップ（新潟県66kV以下）

2026年1月30日作成

転載禁止　東北電力ネットワーク株式会社

予想潮流に関する説明および留意事項は、以下のアドレスをご確認願います。
(https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/pdf/01.pdf)

凡　例

- 66kV 送電線
- 33kV以下送電線
- 変電所
- 開閉所
- 他社 送電線
- 他社 変電所
- 他社 開閉所
- 発電所(シミュレーション精度向上のための情報提供あり)
- 発電所(上記以外)
- 系統分離点

黒：平常時出力制御※1が発生する可能性が当面低い系統

青：平常時出力制御が発生する可能性のある系統※2

赤：一括検討プロセス実施中の系統，増強工事中の系統

※1：系統の制約による出力制御

※2：平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しています。

＊https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

設備番号等

○○○○	送電線番号
○○○○	変電所名
(○○○○○○)	発電所番号
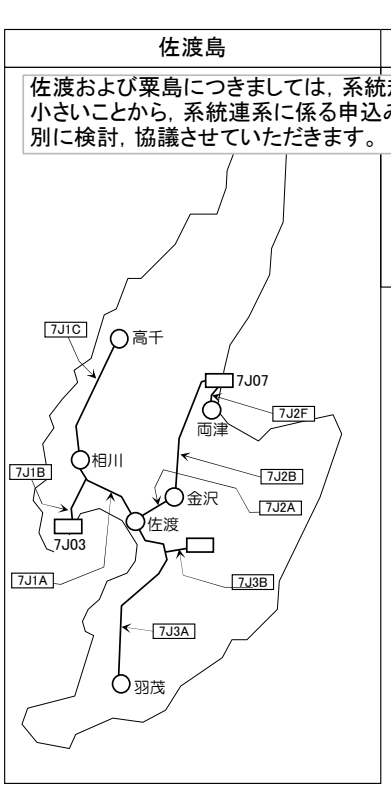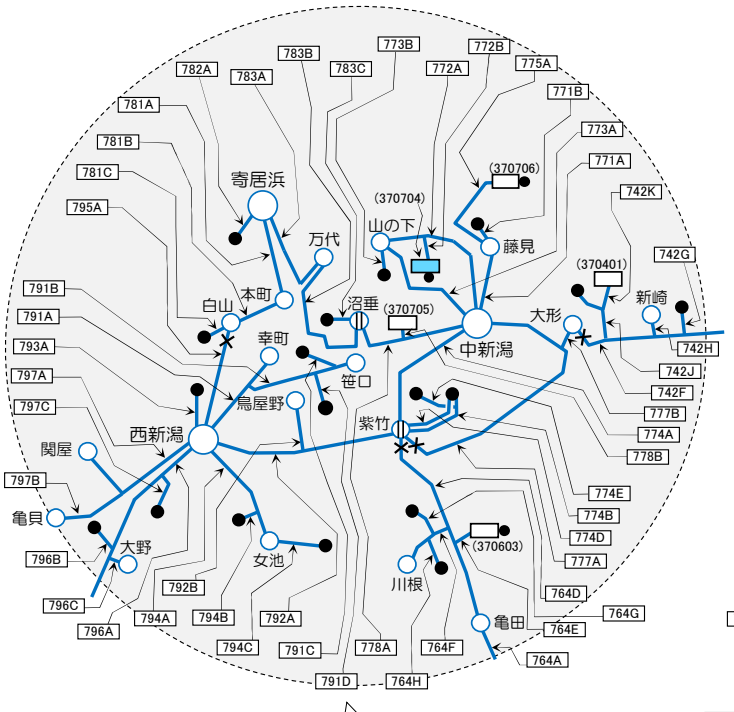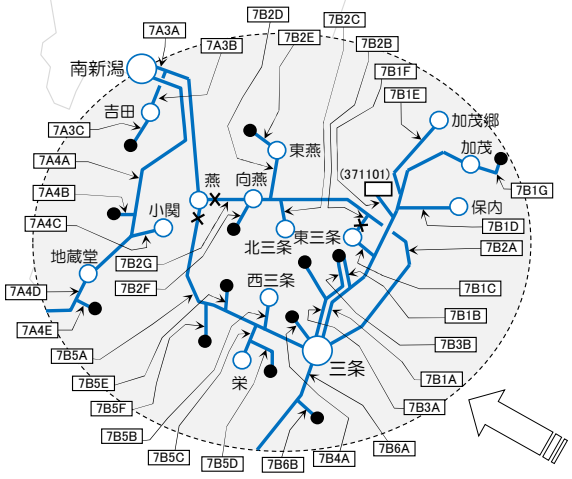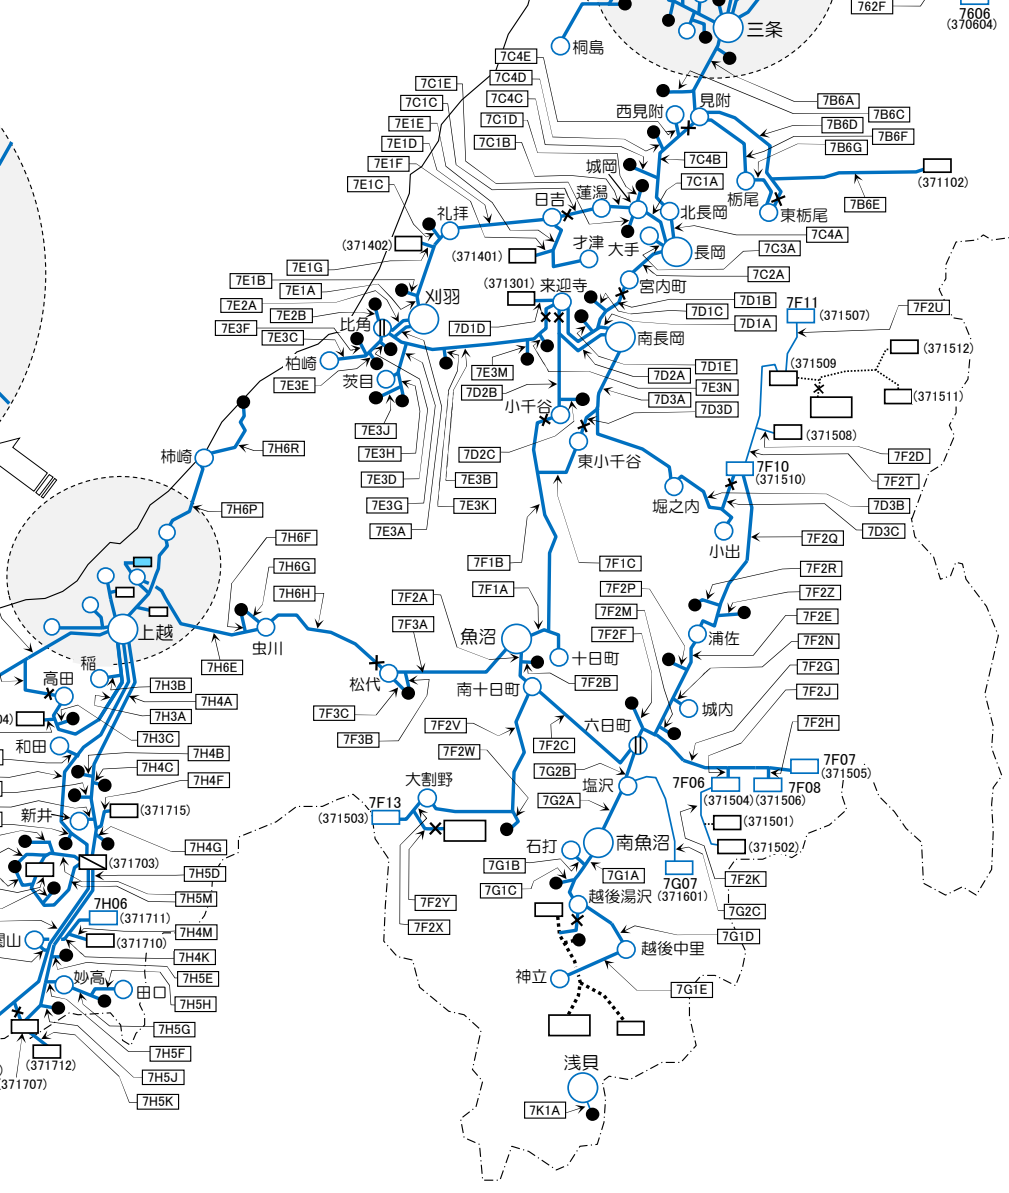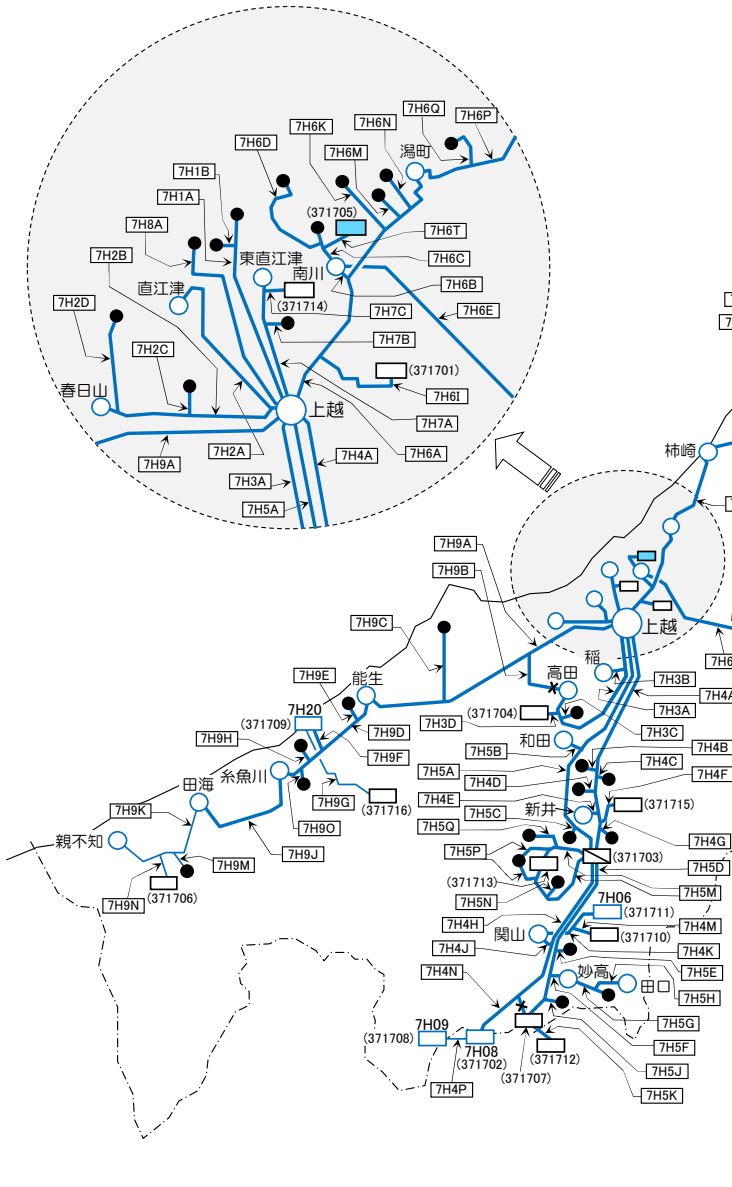
佐渡島	粟島
佐渡および粟島につきましては，系統規模が小さいことから，系統連系に係る申込みは，個別に検討，協議させていただきます。